

●寸法表

呼び	D1
50	68
65	83
80	95
100	121
125	145
150	169
200	222


●部品表

部番	部品名	材質	備考
①	止水パッキン	CRクロロブレンゴム	—
②	上部円板	SS400鉄	電気めっき
③	特注ボールバルブ	銅製	電気めっき
④	バルブパッキン	CRクロロブレンゴム	—
⑤	下部円板	SS400鉄	電気めっき


—注記—

- ① 滴水テスト器具をCOS-Tに取り付ける際は、COS-T側の突起部と器具側の切り欠き部を合わせて挿入して下さい。
- ② 市販のスパナ、モンキーで六角ナットを回して、適度に締め付けて下さい。
- ③ 水張り前にバルブを閉じて、試験後はバルブを開けて水抜きして下さい。
- ④ 水抜き後は六角ナットを緩めて器具を取り外して下さい。蓋の取り付けの際は各ボルトを均等に締めして下さい。
- ⑤ 複数階を同時に試験する場合は、二階（約10m）を限度として下さい。
- ⑥ 耐水圧は0.1MPaを限度としてください。
- ⑦ 繰り返しご使用の場合、消耗により故障する事がありますのでご注意ください。
- ⑧ 圧送排水には使用しないで下さい。
- ⑨ 本製品は縦管内および本体蓋面側どちらにも排水出来ます。通水方向にご確認ください。


【止水】

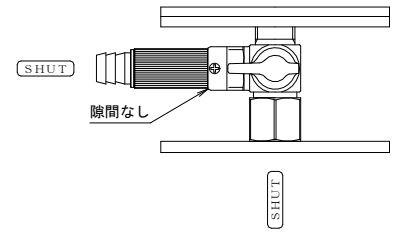

【下へ通水】

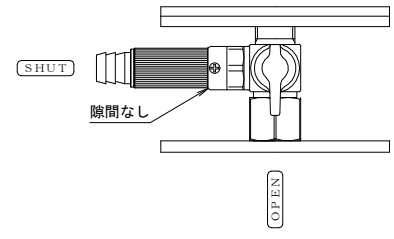

【横へ通水】

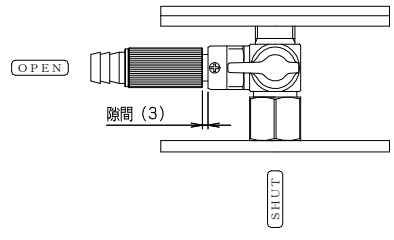

図名	COS-T用滴水テスト器具			符号	M4 50~200	縮尺	1/1
設計	松本	照査	松本	承認	野島	記事 図例：100A	
	2020.04.01		2020.04.01		2020.04.01		
伊藤鉄工株式会社						図番	G13A20001
						巻	1/1